

試験成績書

アルフレッド株式会社 様

報告書No. A00000-A1
発行日 2024年10月9日

試料受付： 2024年10月6日
試験期間： 2024年10月8日 ~ 2024年10月9日
採取区分： 持ち込み
試料採取者： 採取 太郎

事業者名：アルフレッド株式会社
住 所： 〒432-8003 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ307
TEL : 053-525-8422



件 名： 本社解体工事

検体 No.	試料名	採取場所	定性分析結果			分析方法
			石綿の 有無	石綿の種類	推定含有率	
001	巾木	1階会議室 壁	無	-	-	JIS A 1481-1
002	吹付材	エレベーターホール	有	クリソタイル、アモサイト	5-50%	JIS A 1481-1
003	-以下余白-					
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						
012						
013						
014						
015						

試験成績書

アルフレッド株式会社 様

報告書No. A00000-A1-001
発行日 2024年7月24日試料受付: 2024年7月20日
試験期間: 2024年7月20日 ~ 2024年7月23日
採取区分: 持ち込み
試料採取者: 採取 太郎事業者名: アルフレッド株式会社
住所: 〒432-8003
静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ307
TEL: 053-525-8422

件名: アルフレッド本社解体工事


ご依頼を受けました検査の結果を下記の通り報告致します。

試料名称	防水シート	試料外観写真
採取場所	屋上広場	
採取年月日	2024年7月20日	
試験方法	定性分析 JIS A 1481-1:2016	
試験責任者	原田 憲一 石綿分析技術評価事業 評価区分1 2309合0037号	
試験場所	静岡県浜松市中央区和地山3-1-7 浜松イノベーションキューブ307号室	

試験結果

定性分析					含有の有無 含有
層	割合	材種	外観色	アスベスト推定含有率	
1	5 %	塗材	緑色	-	
2	60 %	ゴム質	ライトグレー色	-	
3	5 %	接着剤	茶色	-	
4	20 %	接着剤	ベージュ色	クリソタイル (0.1-5%)、アクチノライト (0.1-5%)	
5	10 %	下地	ライトグレー色	-	

試料断面写真

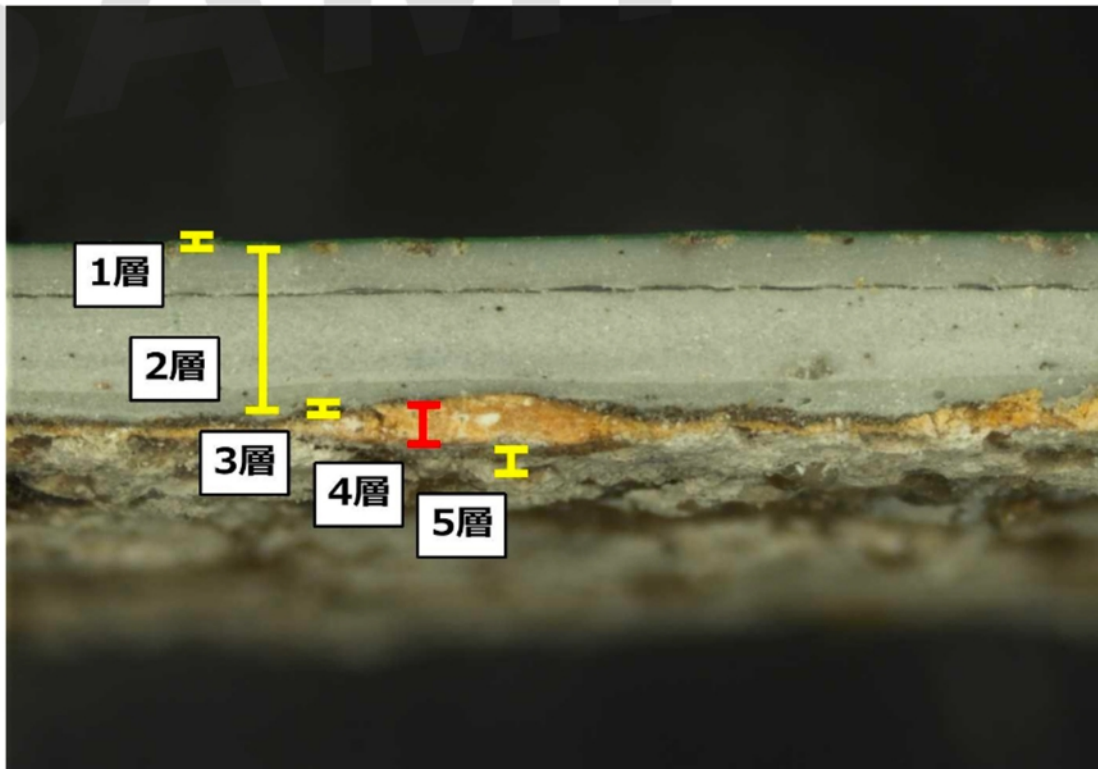


(備考) -

・外観色等が異なるいくつかの建材が混入している場合は、最も多い割合を占める建材について分析しています。・定性分析のため、測定不確かさは考慮しません。
・層割合、材種、外観色は目視にて判断しております。・試験結果は該当の試験品目だけに關するものとなります。・試験報告書の一部分だけの複製を禁じます。

試験成績書

アルフレッド株式会社 様

報告書No. A00000-A1-002
発行日 2024年7月24日試験受付: 2024年7月20日
試験期間: 2024年7月20日 ~ 2024年7月23日
採取区分: 持ち込み
試験採取者: 採取 太郎事業者名: アルフレッド株式会社
住所: 〒432-8003 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ307
TEL: 053-525-8422

件名: アルフレッド本社解体工事


ご依頼を受けました検査の結果を下記の通り報告致します。

試験名称	岩綿吸音板 + 石膏ボード	試験外観写真
採取場所	3階 ミーティングルーム 天井	
採取年月日	2024年7月20日	
試験方法	定性分析 JIS A 1481-1:2016	
試験責任者	原田 憲一 石綿分析技術評価事業 評価区分1 2309合0037号	
試験場所	静岡県浜松市中央区和地山3-1-7 浜松イノベーションキューブ307号室	

試験結果

定性分析					含有の有無
層	割合	材種	外観色	アスベスト推定含有率	
1	10 %	塗材	白色	-	含有なし
2	35 %	岩綿吸音板	ライトグレー色	-	
3	5 %	紙質	ベージュ色	-	
4	45 %	石こう	白色	-	
5	5 %	紙質	ライトグレー色	-	

試験断面写真

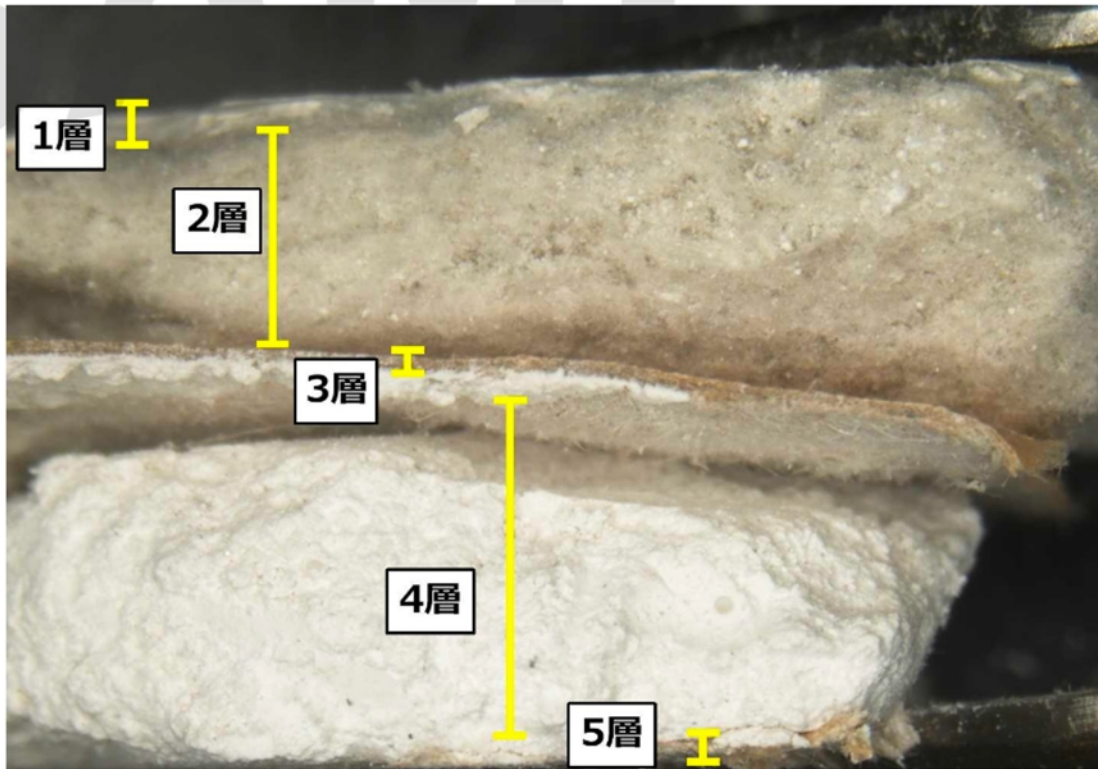

(備考) -

・外観色等が異なるいくつかの建材が混入している場合は、最も多い割合を占める建材について分析しています。・定性分析のため、測定不確かさは考慮しません。
・層割合、材種、外観色は目視にて判断しております。・試験結果は該当の試験品目だけに關するものとなります。・試験報告書の一部分だけの複製を禁じます。