

試験成績書

アルフレッド株式会社 様

報告書No. A00000-A1
発行日 2024年10月9日

試料受付： 2024年10月6日
試験期間： 2024年10月8日 ~ 2024年10月9日
採取区分： 持ち込み
試料採取者： 採取 太郎

事業者名：アルフレッド株式会社
住 所： 〒432-8003 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ307
TEL : 053-525-8422




件 名： 本社解体工事

検体 No.	試料名	採取場所	定性分析結果			分析方法
			石綿の 有無	石綿の種類	推定含有率	
001	巾木	1階会議室 壁	無	-	-	JIS A 1481-1
002	吹付材	エレベーターホール	有	クリソタイル、アモサイト	5-50%	JIS A 1481-1
003	-以下余白-					
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						
012						
013						
014						
015						

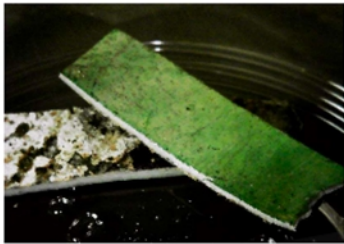
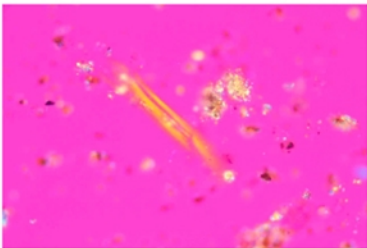
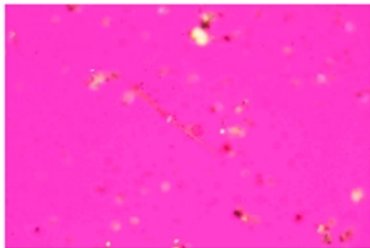
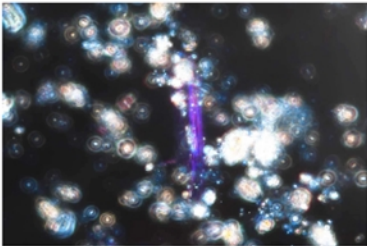
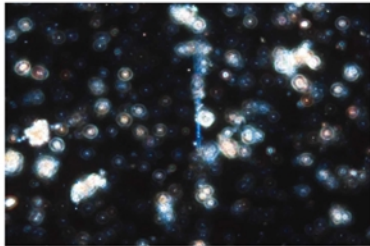
試験成績書

アルフレッド株式会社 様

報告書No. A00000-A1-001
発行日 2024年7月24日試料受付: 2024年7月20日
試験期間: 2024年7月20日 ~ 2024年7月23日
採取区分: 持ち込み
試料採取者: 採取 太郎事業者名: アルフレッド株式会社
住所: 〒432-8003 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ307
TEL: 053-525-8422

件名: アルフレッド本社解体工事


ご依頼を受けました検査の結果を下記の通り報告致します。

試料名称				防水シート		試料外観写真 	
採取場所				屋上広場			
採取年月日				2024年7月20日			
試験方法				定性分析 JIS A 1481-1:2016			
試験責任者				原田 憲一 石綿分析技術評価事業 評価区分1 2309合0037号			
試験場所				静岡県浜松市中央区和地山3-1-7 浜松イノベーションキューブ307号室			
試験結果							
定性分析						含有の有無	
層	割合	材種	外観色	アスベスト推定含有率			
1	5 %	塗材	緑色	-			
2	60 %	ゴム質	ライトグレー色	-			
3	5 %	接着剤	茶色	-			
4	20 %	接着剤	ベージュ色	クリソタイル (0.1-5%)、アクチノライト (0.1-5%)			
5	10 %	下地	ライトグレー色	-			
偏光顕微鏡写真							
クリソタイル		アクチノライト					
写真1		写真1		写真1			
							
写真2		写真2		写真2			
							
(備考) -							

・外観色等が異なるいくつかの建材が混入している場合は、最も多い割合を占める建材について分析しています。・定性分析のため、測定不確かさは考慮しません。
・層割合、材種、外観色は目視にて判断しております。・試験結果は該当の試験品目だけに關するものとなります。・試験報告書の一部分だけの複製を禁じます。

試験成績書

アルフレッド株式会社 様

報告書No. A00000-A1-001
発行日 2024年7月24日試料受付: 2024年7月20日
試験期間: 2024年7月20日 ~ 2024年7月23日
採取区分: 持ち込み
試料採取者: 採取 太郎事業者名: アルフレッド株式会社
住 所: 〒432-8003 静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
浜松イノベーションキューブ307
TEL: 053-525-8422

件名: アルフレッド本社解体工事

ご依頼を受けました検査の結果を下記の通り報告致します。

試料名称					岩綿吸音板 + 石膏ボード		試料外観写真	
採取場所					3階 ミーティングルーム 天井			
採取年月日					2024年7月20日			
試験方法					定性分析 JIS A 1481-1:2016			
試験責任者					原田 憲一 石綿分析技術評価事業 評価区分1 2309合0037号			
試験場所					静岡県浜松市中央区和地山3-1-7 浜松イノベーションキューブ307号室			
試験結果								
定性分析							含有の有無	
層	割合	材種	外観色	アスベスト推定含有率			含有なし	
1	10 %	塗材	白色	-				
2	35 %	岩綿吸音板	ライトグレー色	-				
3	5 %	紙質	ベージュ色	-				
4	45 %	石こう	白色	-				
5	5 %	紙質	ライトグレー色	-				
偏光顕微鏡写真								
含有なし			写真1			写真1		
写真1			写真1			写真1		
			写真2			写真2		
写真2			写真2			写真2		
			写真2			写真2		
(備考) -								

・外観色等が異なるいくつかの建材が混入している場合は、最も多い割合を占める建材について分析しています。・定性分析のため、測定不確かさは考慮しません。

・層割合、材種、外観色は目視にて判断しております。・試験結果は該当の試験品目だけに關するものとなります。・試験報告書の一部分だけの複製を禁じます。